CARACTERÍSTICAS

- Con sensor IR
- Para mingitorio



FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO

@Wassermex
@Valmexmx
@Wasser

WASSER®

ACABADOS:

WE30.020
Cromo

PRESIÓN RECOMENDADA

Baja Presión	300g - 1kg
Media Presión	1.1kg - 2.9kg ✓
Alta Presión	3kg - 6kg

RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN

Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm²

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO"

LIMPIEZA


Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:
Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.
No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.
No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.


GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecanicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.
Wasser no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.
En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.
Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.


FECHA COMPRA: _____

MEDIDAS TÉCNICAS EN MM

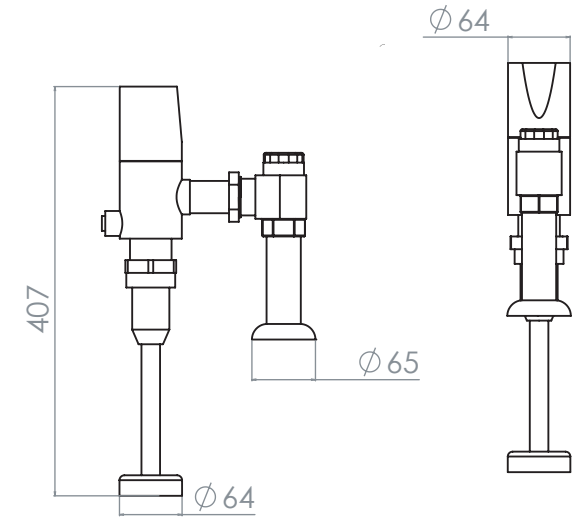

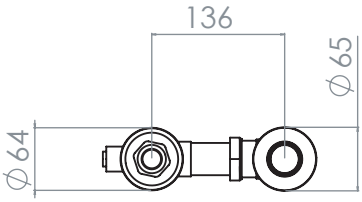

PIEZAS

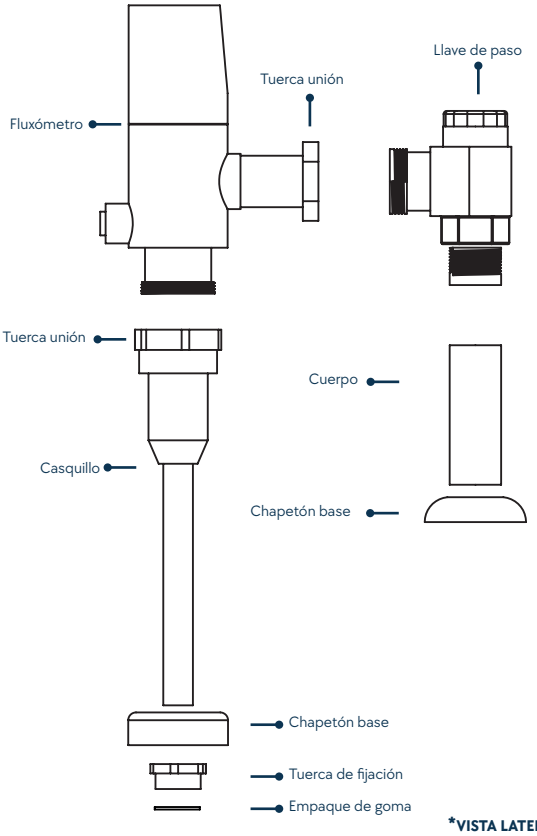

*VISTA LATERAL

Contenido:


- Chapetón base (2 pzas)
- Casquillo largo
- Casquillo corto
- Tuerca de fijación
- Tuerca unión (2 pzas)
- Llave de paso
- Fluxómetro
- Membrana para casquillo
- Llave allen

INSTRUCCIONES

Instrucciones:

1.- Coloca la tuerca unión del fluxómetro al casquillo, posteriormente el chapetón base y la tuerca de fijación, asegúrese de colocar el empaque a traves del casquillo, enrsoca la tuerca de fijación a la conexión previamente instalada.

2.- Presentar el fluxómetro al mingitorio, enrosca la llave de paso a la conexión previamente instalada.

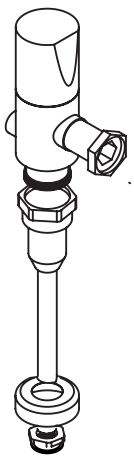

3.- Embona la entrada del fluxómetro y asegúrala con la tuerca de fijación.

4.- Enrosca la salida del fluxómetro al casquillo.

